

BS-627



Olympia Electronics

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΤΕΚΝΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΠΙΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΠΙΔΑ 12094-1, EN 54-2, EN 54-4.
-986 (12V/7Ah).



LED

BS-627.

'Power'

AC

μ

'General'.

'Alarm'

'Fault'

'Disable'

led 'System'

(System fault).

'ZONE' 'ALARM'.

'Fault/Disable'

(disable)

'Extinguish'

'Extinguish Fault'

led μ

'Siren1'


'Siren2'

led. μ

led 'Batt'

'Power'

'Auto & Manual', 'Manual' 'OFF Disable'

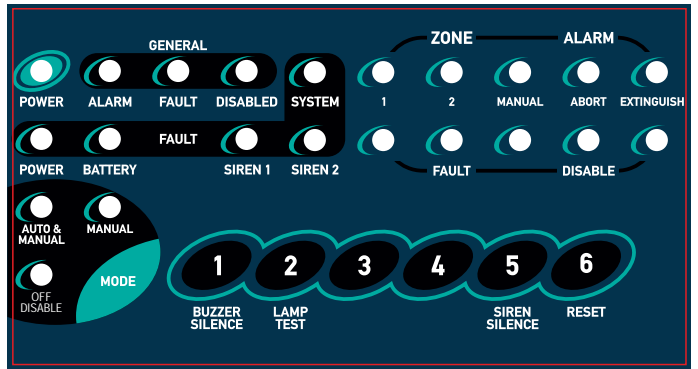

	AC	μ	μ	μ	μ
Power Fault					
Batt Fault	----				

/ μ

μ μ μ 6 μ μ 1 μ 6.

1:


Buzzer silence / Buzzer reactivation (/ μ).





"1"

Lamp test (μ).

"2"

Evacuate- Extinguish (μ): μ (μ 5)

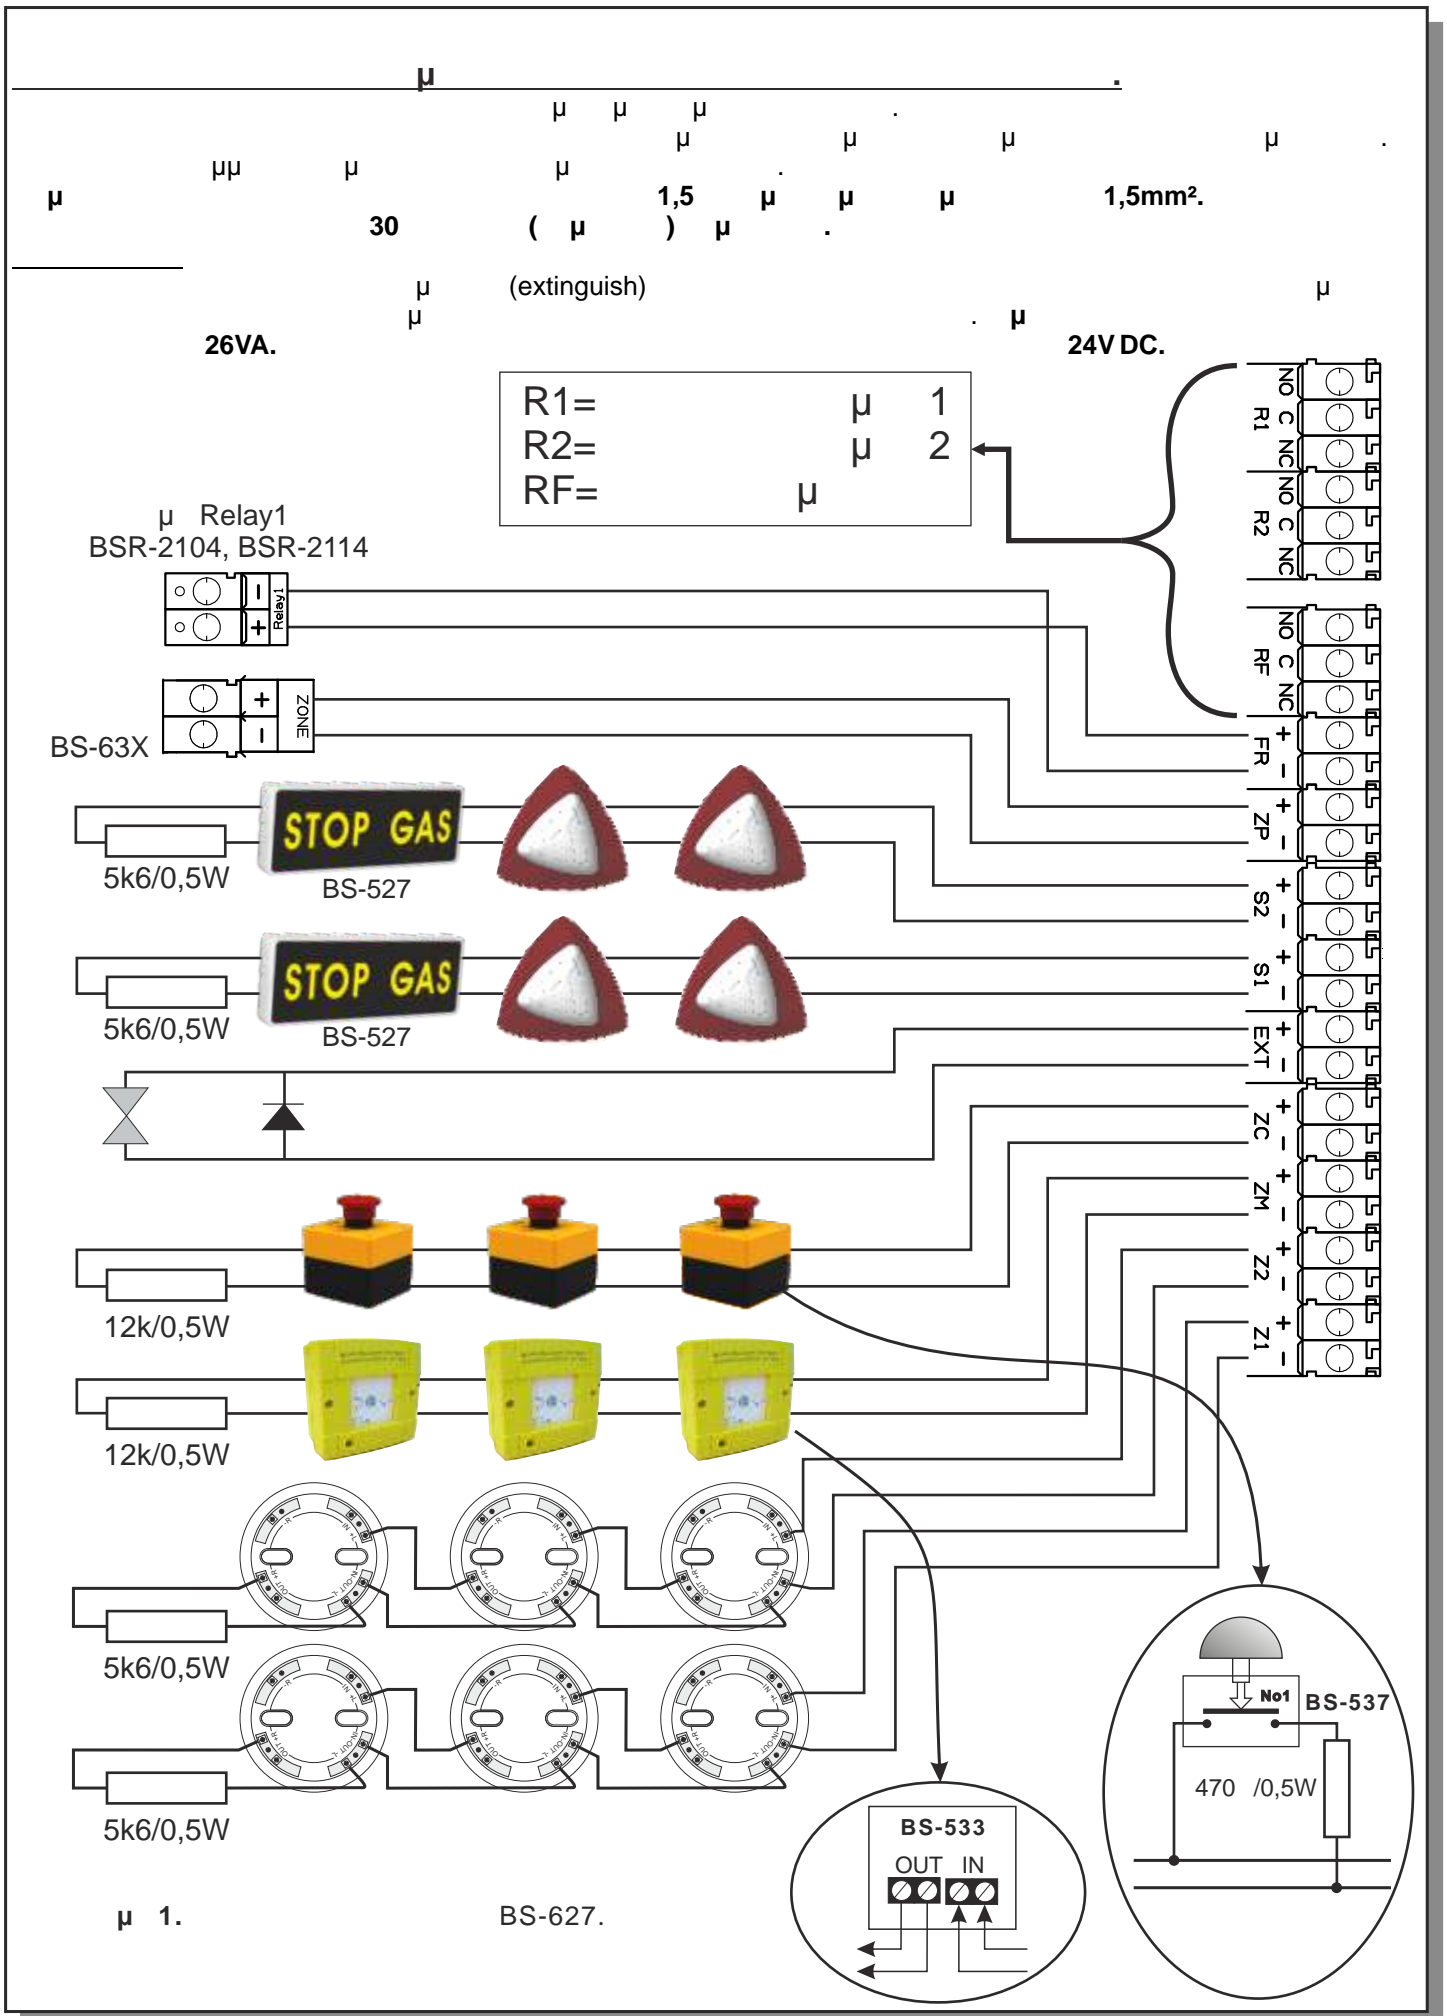


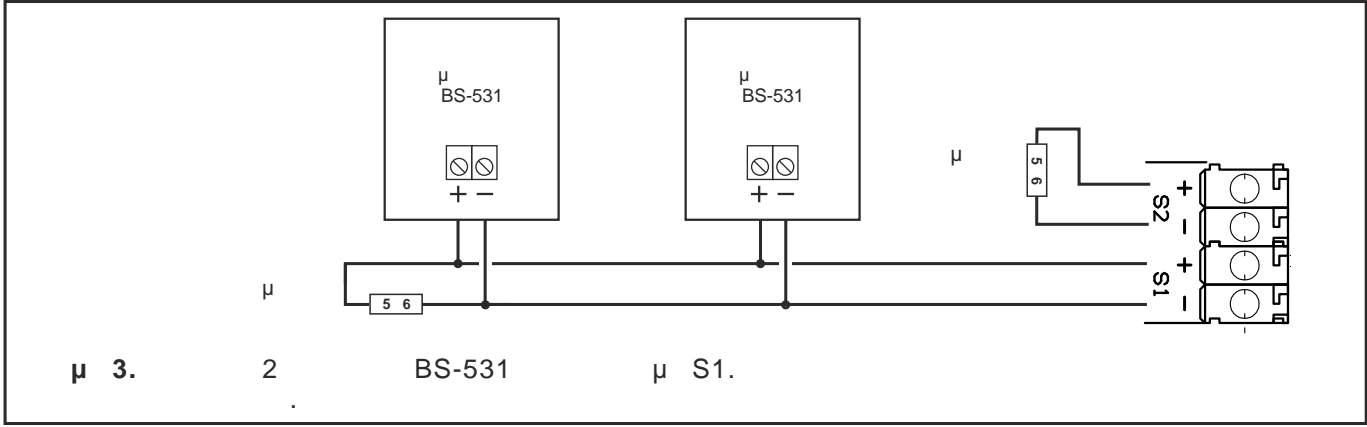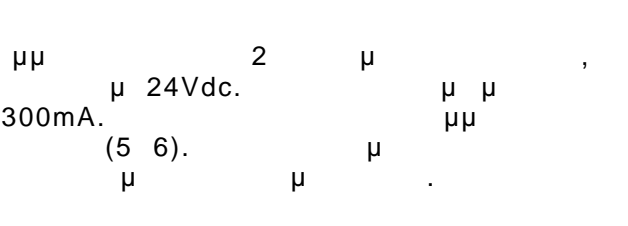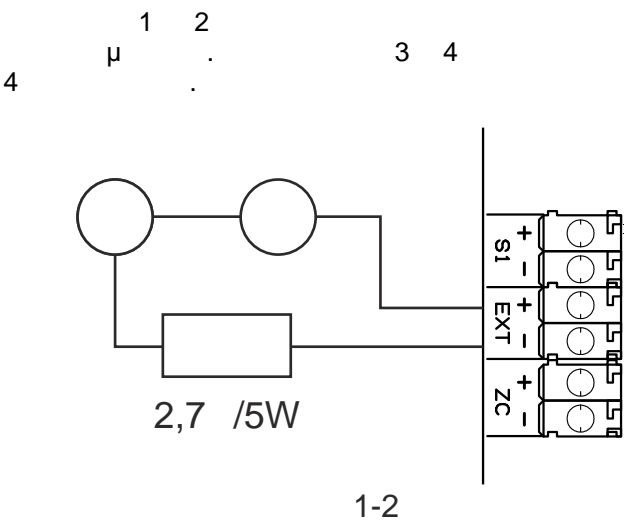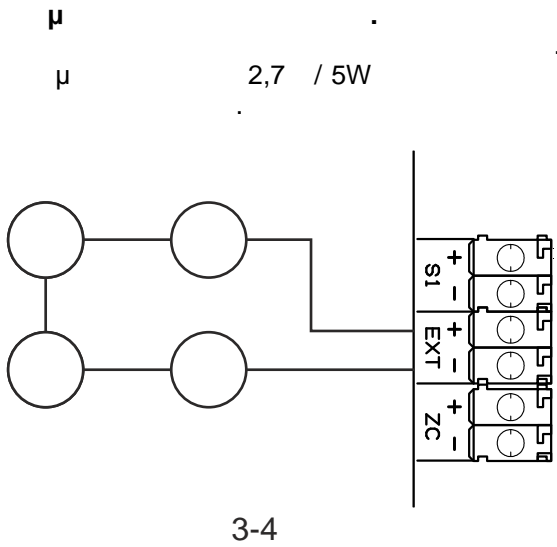

S 1	μ		
S 2	μ		

24VM: 24Vdc : reset μ reset.

24VP: 24Vdc μ LED 'General fault'. reset μ

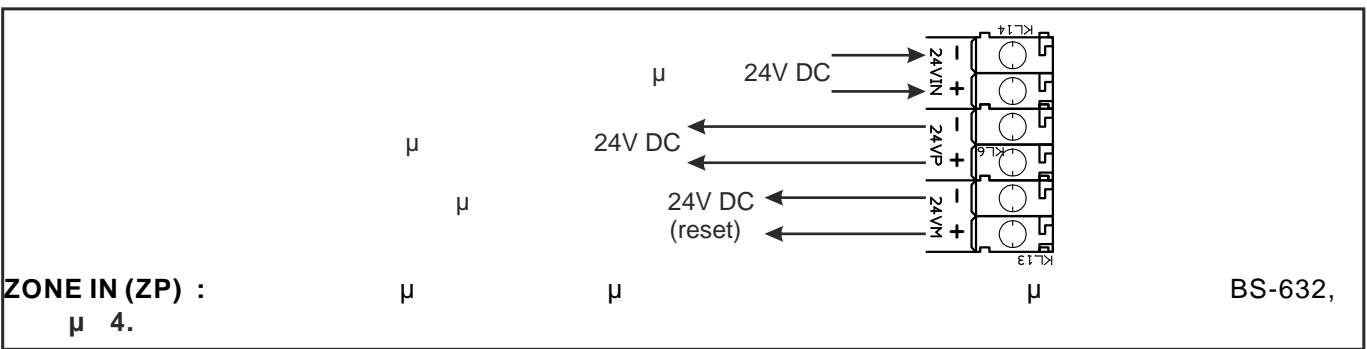

BS-634 BS-636.


μ 1

μ

μ

(. BS-632)

μ

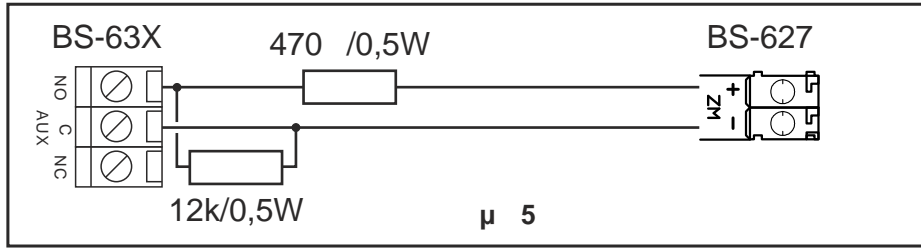

μ 5

μμ

RF Relay Fault:

μ

μ

μμ μ

Relay 1 2 :

μ

μ

μ

μ

μ

μ (Alarm)

).

μ

μ

μ


μ

μ

μ

μ

BS-489

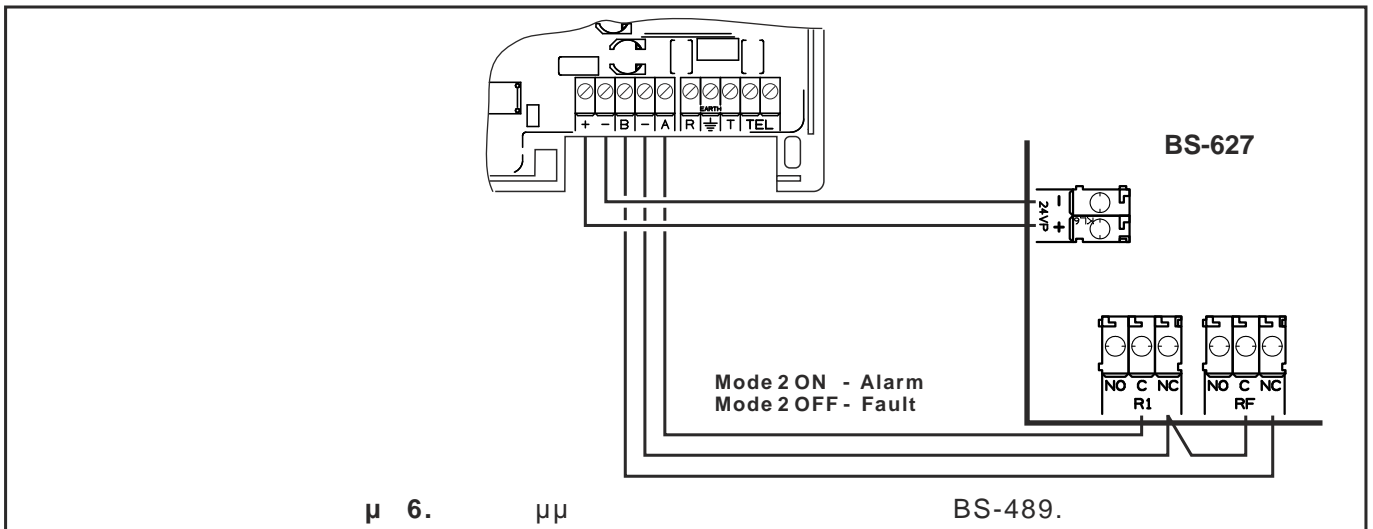

μ 6.

μμ

BS-489.

FR.
BSR-2114

μ

μ 1.

μ

Fire Routing

BSR-2104

OUTPUT +A,-A.

μ

μ

μ

μ


olympia electronics.

μ


1.

μ

2.

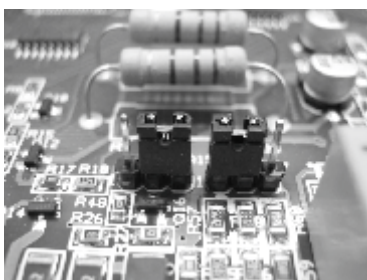



1

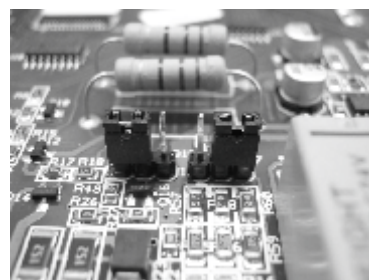

2

(ESD).

8

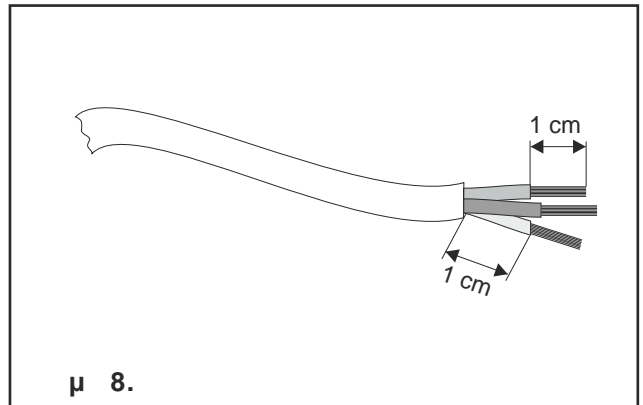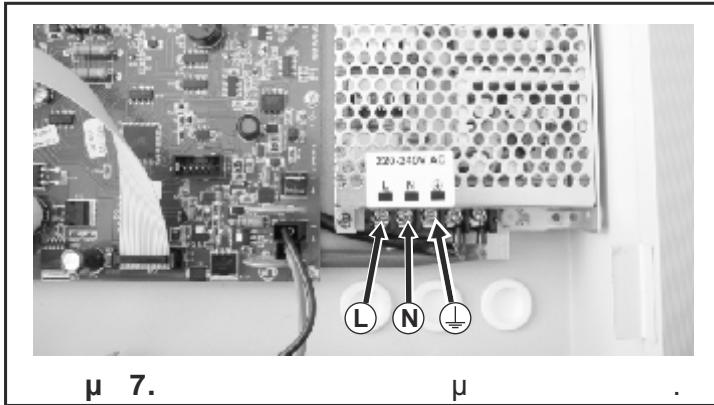

1 μ
μ
μ μ

30 μ

μ 2,5mm²

(220-240V AC)

μ μ 2.5mm


μ
μ

μ μ


μ

μ 7.

O μ
μ -986 **olympia**
electronics. μ
μ μ
μ μ μ
μ μ μ
μ μ μ

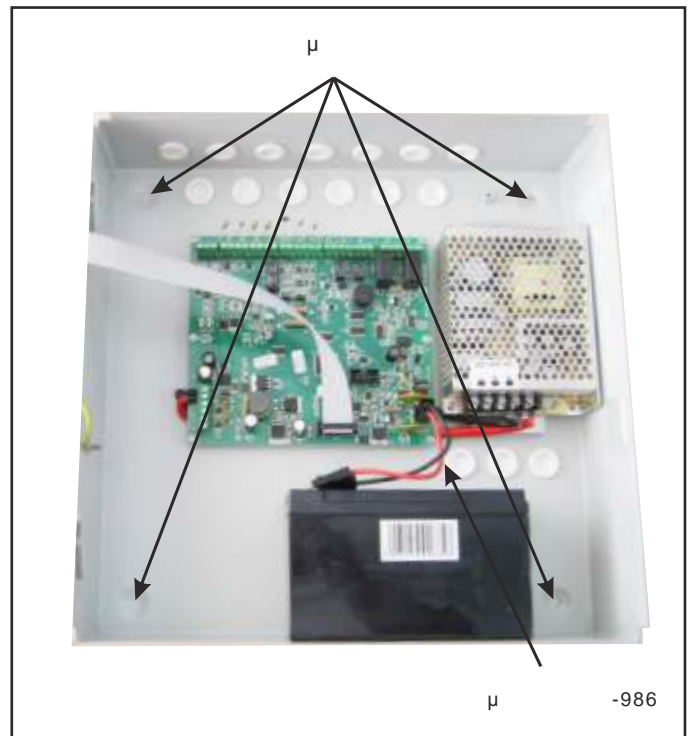

(+) μ μ (-).

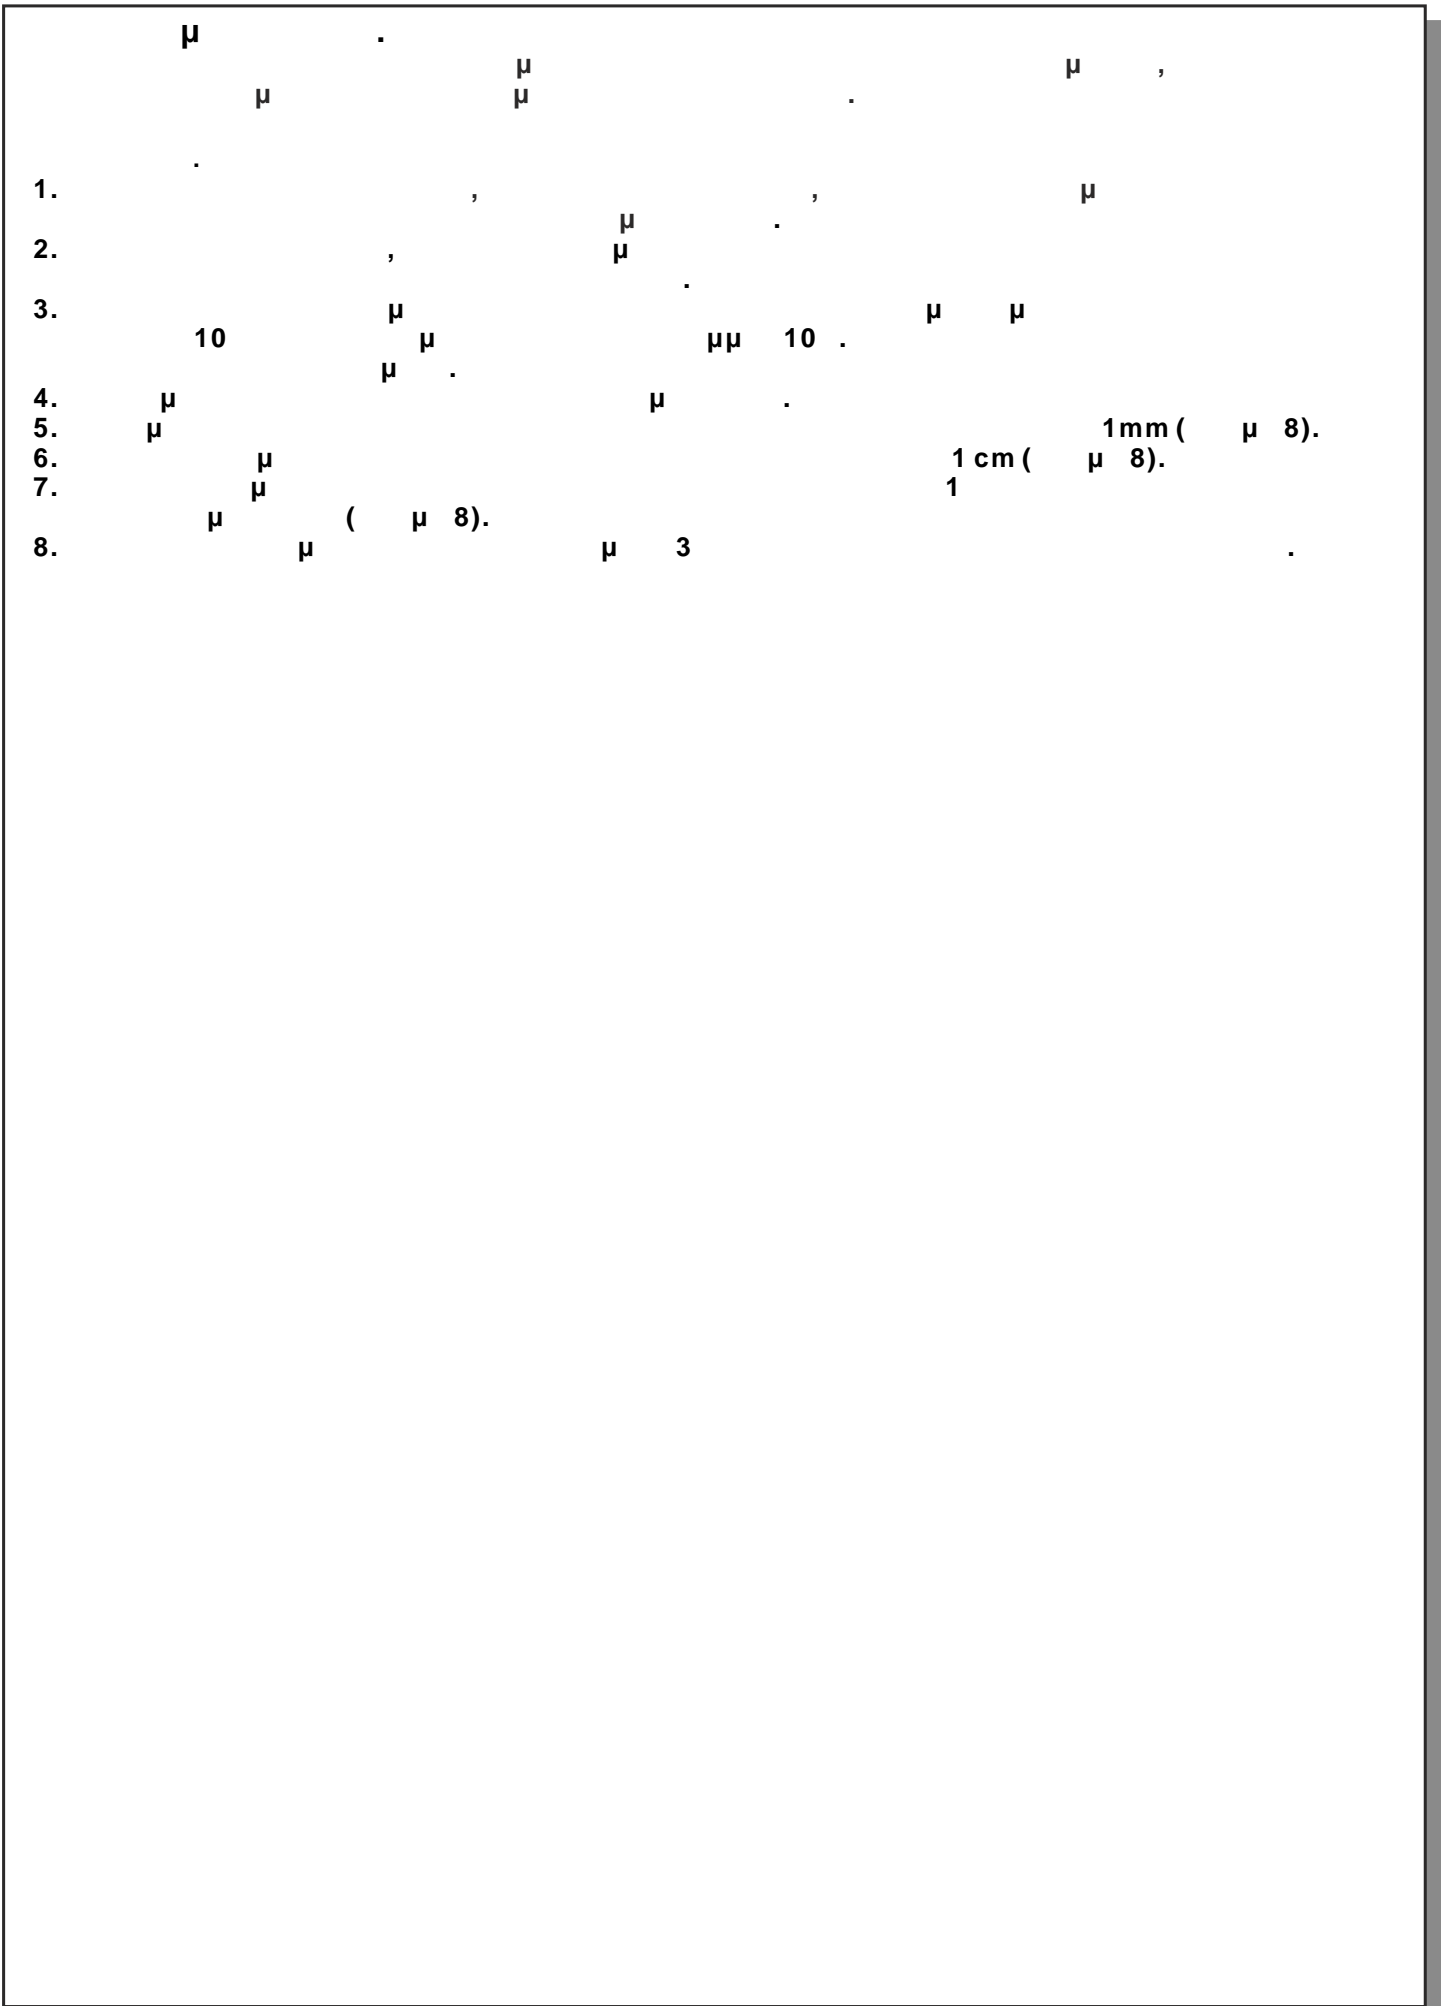

1. μ

μ

μ

μ

1.

μ

2.

μ

3.

10

μ

μ

μμ

10

μ

μ

4.

μ

μ

μ

5.

μ

6.

μ

7.

μ

(μ 8).

8.

μ

μ

3

1 cm (1

1mm (μ 8).

	EN-54-2 : (Fire alarm device(s)) 7.8 (EN 54-2)
	μ μ : μ 3K5 EN-60721-3-3:1995 -5 °C +40 °C
	<3
μ	<1
	2

BS-627

μ CPR:0848-CPR-005.

μ CE:

~~olympia-electronics~~ 

BS-627

4 ZONE PANEL WITH ONE
EXTINGUISHING OUTPUT
INSTALL IN ACCORDANCE WITH
PRODUCT MANUAL:
921627000_08_010 (GREEK)
921627000_09_010 (ENGLISH)

POWER SUPPLY:
220-240V AC/50-60Hz



EN 12094-1:2003
EN 54-2:1997 +A1:2006
EN 54-4:1997 +A1:2002 +A2:2008
EN 12094-3:2003
0848-CPR-005
DoP No:921627000_59_001
Provided option: Output to fire
alarm device(s)
DISCONNECT POWER BEFORE
SERVICING
Production
Date:

KOLINDROS PIERIAS
60061 GREECE